

WD.4036.19.2025.PU

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku art. 39 ust. 3 i ust. 3a oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) oraz uchwały Nr 5611/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11.06.2018 r. w sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. utrzymania dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

po rozpatrzeniu sprawy

na podstawie wniosku spółki: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 – reprezentowanej przez Prezesa Zarządu: Pana Mariana Waloszyńskiego; wniosek znak: PTW-032/KK-119/02/2025/Wy z dnia 31.01.2025 r. (data wpływu do tut. Zarządu 10.02.2025 r.), dotyczący zezwolenia na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej **nr 426** (Zawadzkie - Strzelce Opolskie - Olszowa - Kędzierzyn-Koźle) w m **Strzelce Opolskie** ul. Stawowa (działka drogowa nr 5177)

z e z w a l a m

Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o.

(inwestor zamierzenia)

na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej **nr 426** (Zawadzkie - Strzelce Opolskie - Olszowa - Kędzierzyn-Koźle) w m **Strzelce Opolskie** ul. Stawowa (działka drogowa nr 5177) - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

na następujących warunkach:

- 1) Dopuszcza się lokalizację pozostałej części obiektów budowlanych (związanych z uzgadnianą niniejszą decyzją inwestycją) poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej - zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.
- 2) Dopuszcza się lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w m. Strzelce Opolskie ul. Stawowa (działka drogowa nr 5177), w pasie drogowym DW 426: pod jezdnią, w poboczu i w pasie zieleni – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i profilem sieci.
- 3) Umieszczenie odcinka kanalizacji sanitarnej w poprzek pasa drogowego - pod jezdnią drogi wojewódzkiej –należy wykonać metodą bezwykopową (przecisk, przewiert) bez naruszenia konstrukcji jezdni.
- 4) Odcinek sieci wykonywany/umieszczany metodą bezwykopową należy umieścić w rurze ochronnej, którą należy zabudować na całej długości przewiertu/przecisku.
- 5) Dopuszcza się lokalizację komory przewiertowej/kontrolnej w obrębie pasa zieleni – wyłącznie w miejscu nie naruszającym konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej.
- 6) Wszelkie koszty związane z budową sieci będzie ponosić Inwestor zamierzenia.
- 7) Szczegółowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie podany w decyzji na zajęcie pasa drogowego.
- 8) Wniosek o zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót należy złożyć co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem wykonania prac.
- 9) Utrzymanie, konserwacja urządzeń kanalizacji sanitarnej, objętych niniejszą decyzją i znajdujących się w pasie drogowym należeć będzie do posiadacza tych urządzeń (art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych).
- 10) Za skutki wynikłe z lokalizacji uzgadnianej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i ewentualne jej uszkodzenie w trakcie wykonywania robót drogowych lub normalnej eksploatacji drogi - tut. Zarząd nie będzie ponosił odpowiedzialności.

- 11) W razie konieczności – w przypadku możliwości wystąpienia utrudnień w ruchu kołowym lub pieszym w trakcie wykonywania robót - należy opracować projekt organizacji ruchu na czas ich prowadzenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 784), uzgadniając go z organem zarządzającym ruchem na drogach wojewódzkich tj. Marszałkiem Województwa Opolskiego (Departament Infrastruktury i Gospodarki w Opolu ul. Hallera 9, 45-867 Opole).
- 12) Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, w przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia wybudowanej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, umieszczonego w pasie drogowym, koszt tego przełożenia poniesie Właściciel przedmiotowego urządzenia.
- 13) Niniejsza decyzja jest ważna na okres 2 lat od daty jej wydania.

Niniejsza decyzja jest równocześnie zgodą administratora drogi na użyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi na cele budowlane.

Opieczętowne załączniki graficzne stanowią integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyż uwzględnia w całości żądania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z:

- pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót stosownie do przepisów prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725). Inwestycja zlokalizowana w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wymaga zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia budowlanego wydanego przez Wojewodę Opolskiego, z uwzględnieniem odstępstw zawartych w art. 29 i art. 30 ww. ustawy.
- zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca albo inwestor powinien wystąpić do **tut. Zarządu** w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1264).

Z up. Zarządu Województwa
Opolskiego
mgr inż. *Eugeniusz Cebula*
Z-ca Dyrektora ds. utrzymania dróg
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

Załączniki:

Załącznik nr 1 – projekt zagospodarowania terenu z lokalizacją sieci
Załącznik nr 2 – profil sieci

Otrzymują:

1). Strzelecki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 10

47-100 Krotoszyn,

+ Załącznik nr 1, 2.

2). a/a

+ Załącznik nr 1, 2.

Do wiadomości:

1). ZDW Oddział Terenowy w Oleśnie

+ Załącznik nr 1, 2.



Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej tut. Zarządu:

<http://zdw.opole.pl/1136/klauzula-informacyjna-rodo.html>

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ SK1 - SK8

DZIAŁKA 4392/2
Gmina Strzelce Opolskie


DZIAŁKA 5177 - droga
wojewódzka nr 426 w
m. Strzelce Opolskie
ul. Stawowa

wykonanie kanalizacji sanitarnej pod jezdnią, poboczem i rowem
wykonać metodą bezwykopową - przewiert sterowany, w rurze ochronnej
stalowej bez szwu DN 298,5 x10 (zabezpieczonej antykorozyjnie od
wewnątrz i na zewnątrz), wyprowadzonej min. 0,5 m poza obrys jezdni

Istniejąca studnia kanalizacyjna
(o rzędnych 231,91/229,32) w ulicy Stawowej.

UWAGI I ZALECENIA


1. W przypadku braku możliwości zachowania minimalnych zbliżeń (0,3 m w pionie i 0,5 m w poziomie - licząc pomiędzy ściankami zewnętrznymi planowanych urządzeń od istniejących urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych) należy dokonać pisemnego uzgodnienia pomiędzy przedstawicielami SWiK Sp. z o.o., Inwestora oraz wykonawcy sposobu wykonania planowanych urządzeń w takich miejscach.
2. W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi należy ww. kable zabezpieczyć osłonowymi rurami dwudzielnymi Arota.
3. W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z siecią gazową zastosować rury ochronne.
4. W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z siecią wodociągową zastosować rury ochronne na wodociąg - rury osłonowe wykonane ze stali bez szwu, zabezpieczone antykorozyjnie od wewnątrz i na zewnątrz. Rura osłonowa musi być dłuższa od zewnętrznej ścianki istniejącego rurociągu min. 0,5 m z obu stron.
5. W miejscach przewidywanych skrzyżowań istniejących sieci z projektowaną siecią kanalizacji - wykopy wykonywać ręcznie, ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem użytkownika uzbrojenia.
5. Przed przystąpieniem do prac, w miejscach kolizji i zbliżeń istniejących sieci należy wykonać wykopy kontrolne w obecności przedstawiciela właściciela sieci celem ustalenia faktycznej głębokości posadowienia.
6. Wykonanie kanalizacji sanitarnej pod jezdnią, poboczem i rowem drogi wojewódzkiej nr 426 wykonać metodą bezwykopową - przewiert sterowany, w rurze ochronnej stalowej bez szwu DN 298,5 x10 zabezpieczonej antykorozyjnie od wewnątrz i na zewnątrz, wyprowadzonej min. 0,5 m poza obrys jezdni. Do wykonania odcinka kanalizacji pod jezdnią między studniami SK7 i SK8 zastosować rurę PEHD SDR11 o średnicy Ø200. Do ochrony rury kanalizacyjnej prowadzonej w rurze osłonowej zastosować płozy dystansowe (centrujące). Zakończenia rury osłonowej zabezpieczyć manszetami uszczelniającymi.
7. Studnie wykonane z elementów żelbetonowych należy pokryć wewnątrz dodatkowo warstwą chemoodporną, a na zewnątrz nałożyć warstwę bitumiczną. Studnie na sieci kanalizacyjnej osadzać na podbudowie betonowej z betonu C12/15 grubości 0,15-0,2 m.
8. Należy zastosować urządzenia i materiały przynajmniej klasy zawartej w projekcie. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą zapewnić wymagane projektem parametry pracy oraz posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
9. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Każdy składnik projektowy należy rozpatrzyć i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

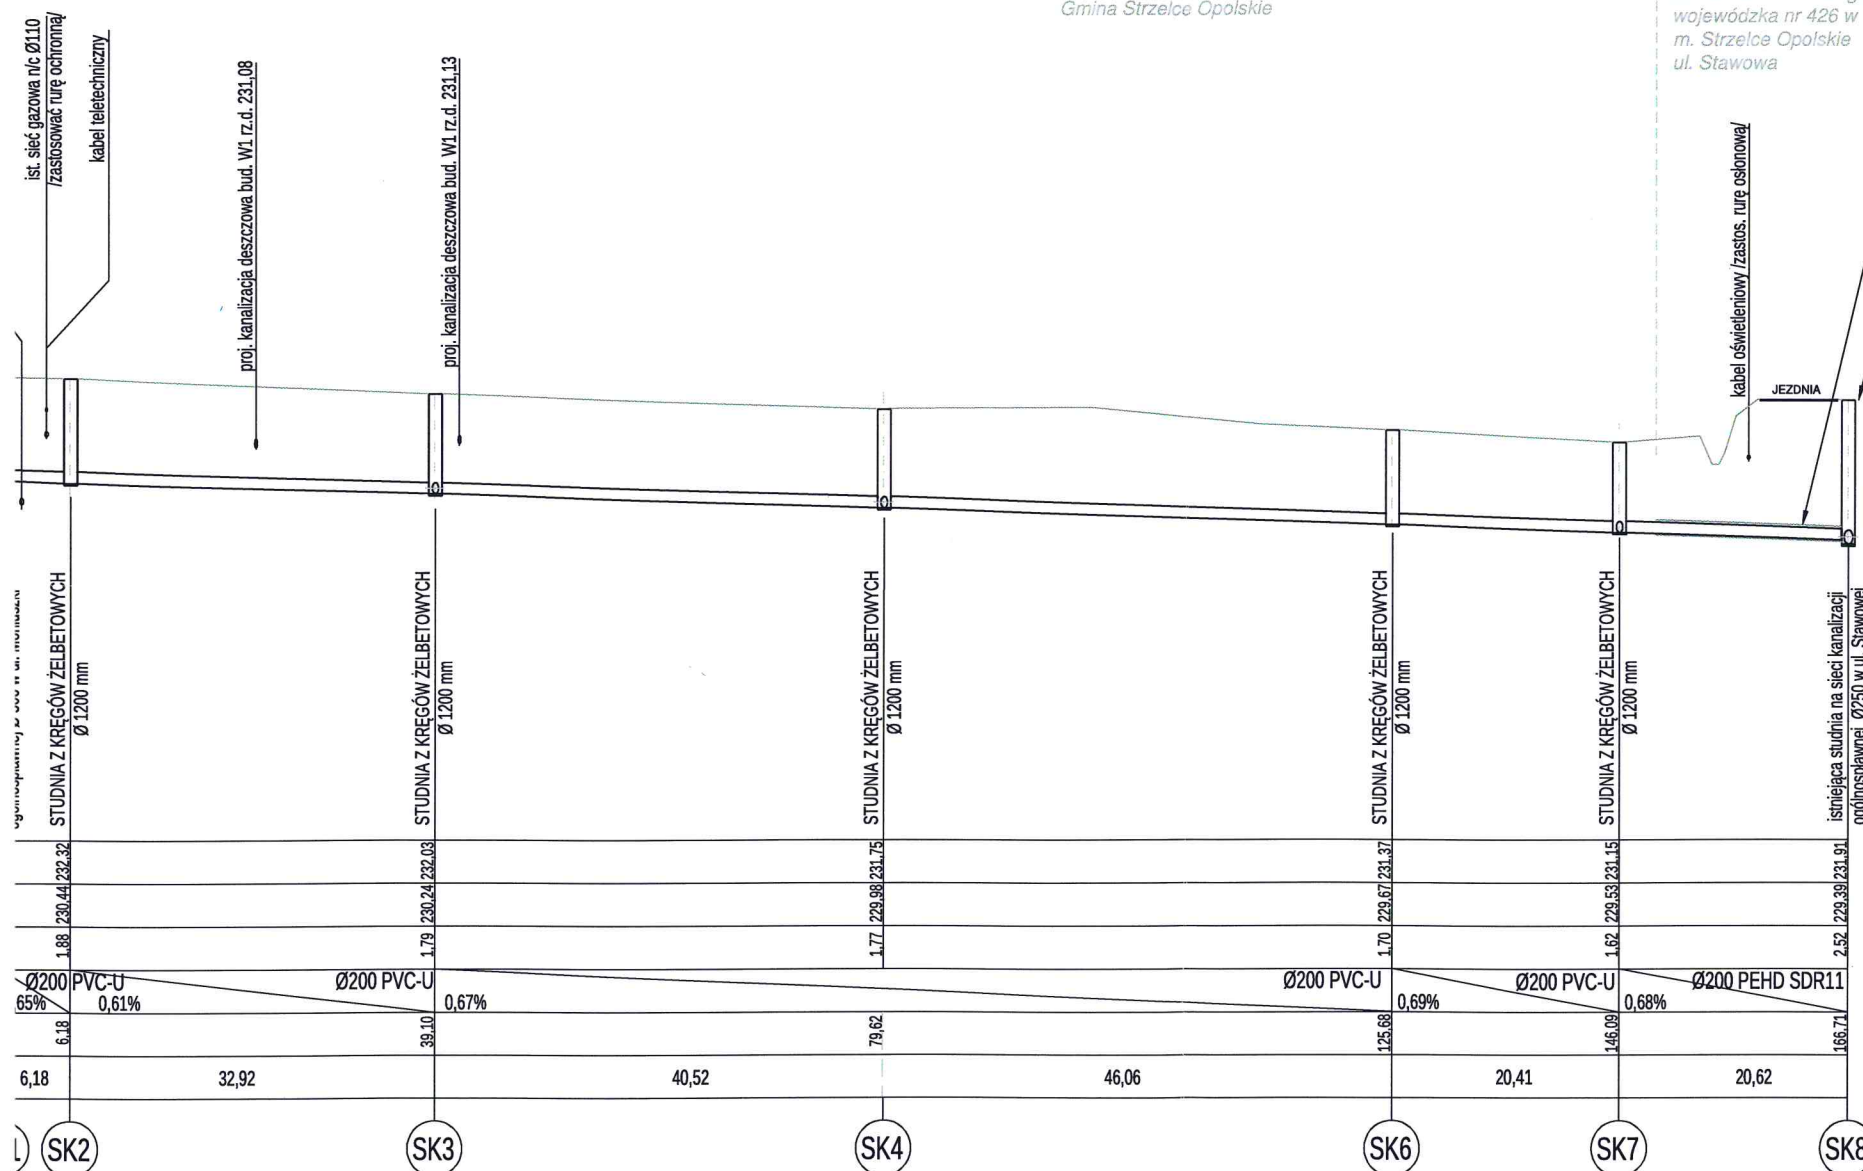

LEGENDA:

rura kanalizacyjna PVC-U lite Ø200 klasy S/SN8/
a odcinku między studniami SK1 - SK7

rura kanalizacyjna między studnią SK7 i SK8 wykonana z PEHD SDR11 Ø200 w rurze ochronnej stalowej bez szwu DN 298,5 x10 zabezpieczonej antykorozyjnie od wewnątrz i na zewnątrz, wyprowadzonej min. 0,5 m poza obrys jezdni - przewiert sterowany; do ochrony rury kanalizacyjnej zastosować płozy dystansowe (centrujące); zakończenia rury osłonowej zabezpieczyć manszetami uszczelniającymi

 PREFER s.c. ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWO - HANDLOWY 44-100 GLIWICE ul. Mikołowska 22/1 tel.: (0 32) 291 03 44 biuro@prefer.gliwice.pl	OBIEKT: BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM PRZECIWPÓŻAROWYM	
	Tytuł: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Moniuszki w Strzelcach Op. oraz budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych	
INWESTOR: Gmina Strzelce Opolskie pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie	Tytuł: Profil sieci kanalizacji sanitarnej SK1 - SK8	
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Małgorzata OPRZADEK nr upr. OPI/1763/PWS/18	
WYKONAŁ: STRZELCE OP., ul. Moniuszki, dz. nr 4339, 4392/2, 4392/3, 4392/5, 4392/6 jedn. ew.: Strzelce Opolskie-MIASTO, nr 161105_4 obręb ewidencyjny: Strzelce Opolskie nr 0082	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Aleksander OPRZADEK nr upr. 419/80	
	DATA: 09.2022	WYKONANO: SANITARNA P/22/12/09/S/1:100/1:500 R-05